


## 別記20 屋外貯蔵タンクの耐震及び耐風圧構造計算例（500kl未満）

### 1 構造計算

- (1) 構造計算の考え方は、まず規則第21条第2項の式によって算出された地震力又は風圧力が、タンクの重心（中心点）にかかるものとし、タンクを転倒させようとする外力（タンクの重心にかかった地震力又は風圧力による転倒モーメント）と、これに抵抗する力（タンク自重による抵抗モーメント）を求める。
- (2) この結果、抵抗力が転倒力よりも大きい場合は、補強の必要はない。転倒力が抵抗力よりも大きい場合は、ボルト等により、タンクの周囲を基礎に固定し、ボルトの強度が転倒力によって生ずる応力に耐えうるようにその数及び径（谷径）を決定する。
- (3) ボルトの強度は、引張応力を受ける場合を考慮すればよい。軟鋼の場合の許容応力は  $60\sim 150\text{N/mm}^2$  であるが、この場合  $100\text{N/mm}^2$  程度とするのが妥当である。

### 2 計算例

#### (1) タンクの構造

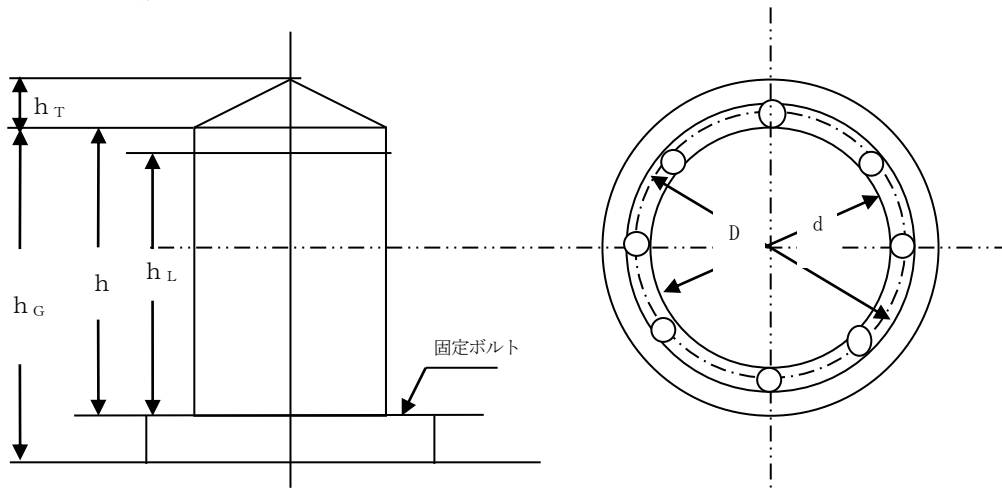

地盤面からの高さ	$h_G$ : 9.64m				
タンク高さ	$h$ : 9.14m				
液面高さ	$h_L$ : 8.60m				
屋根高さ	$h_T$ : 0.5m				
タンクの直径	$d$ : 3.4m				
固定ボルト間の直径	$D$ : 3.54m				
板厚	<table border="0"> <tr> <td>底、側板</td> <td>: 6mm</td> </tr> <tr> <td>屋根板</td> <td>: 3.2mm</td> </tr> </table>	底、側板	: 6mm	屋根板	: 3.2mm
底、側板	: 6mm				
屋根板	: 3.2mm				

#### (2) 貯蔵危険物（ベンゾール）

##### ア 風圧力に対する計算

タンク  $1\text{m}^2$  あたりの風荷重  $P$  は

$$P = 0.588k\sqrt{h_G} \quad [\text{kN/m}^2] \quad k: \text{風力係数 (円筒形タンクは 0.7)}$$

タンクに対する風圧力  $P_W$  は


$$P_W = P \times \left( h \times d + \frac{1}{2} \times h_T \times d \right) \quad [\text{kN}]$$

風圧力による転倒モーメント  $M_w$  は

$$M_w = P_w \times \frac{h + h_T}{2} = 196.66 [\text{kN} \cdot \text{m}]$$

タンク自重（鋼材の比重は 7.85 とし計算）  $W_t$  の計算

屋根板の重量

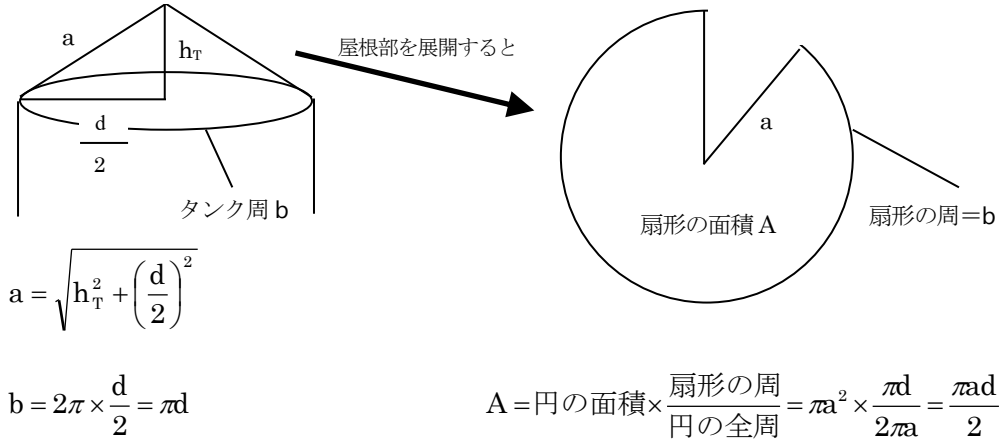

屋根板の重量  $[\text{kN}] = \text{扇形の面積} [\text{m}^2] \times \text{板厚} [\text{m}] \times \text{比重} \times \text{重力加速度} [\text{m/s}^2]$

$$\begin{aligned} W_t &= (\text{屋根板の重量}) + (\text{底板の重量}) + (\text{側板の重量}) \\ &= 2.33 + 4.19 + 45.09 \\ &= 51.61 [\text{kN}] \end{aligned}$$

転倒に対するタンク自重の抵抗モーメント  $R_w$  は

$$\begin{aligned} R_w &= W_t \times \frac{D}{2} \\ &= 91.35 [\text{kN} \cdot \text{m}] \end{aligned}$$

$\therefore M_w > R_w$

したがって、このタンクは補強しないと転倒のおそれがある。

イ 風圧力に対する補強ボルト

転倒モーメント  $M_w$  によって生ずるボルト 1 本当たりの荷重  $F$  は

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{N} \left( \frac{4M_w}{D} - W_t \right) & N : \text{ボルトの数8本} \\ &= 21.33 [\text{kN}] \end{aligned}$$

ボルトの谷径の必要断面積  $a$  は

$$a = \frac{F}{\sigma_t} = \frac{213300}{100} = 213.33 [\text{mm}^2] \quad \sigma_t : \text{ボルトの許容引張応力} 100 \text{N/mm}^2 \text{とする}$$

断面積 $213.3\text{mm}^2$ のボルトの直径 $db$ は

$$db = \sqrt{\frac{4a}{\pi}} = 16.5[\text{mm}]$$

以上の結果、谷径が $16.5\text{mm}$ より大きいボルト8本で固定すればよいこととなる。

#### ウ 地震力に対する計算

貯蔵危険物（ベンゾール比重0.88）の重量 $W_o$ は

$$W_o = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h_L \times 0.88 \times g \quad [\text{kN}]$$

$g$  : 重力加速度  $[\text{m/s}^2]$

地震による転倒モーメント $M_e$ は

$$M_e = W_t \times K_h \times \frac{h + h_T}{2} + W_o \times K_h \times \frac{h_L}{2} = 943.87[\text{kN} \cdot \text{m}]$$

$K_h$  (設計水平震度 告示第4条の23)

$$K_h = 0.15 \times \nu_1 \times \nu_2$$

$\nu_1$  (地域別補正係数) = 1.0 (三重県)

$\nu_2$  (地盤別補正係数)

※本計算では 2.00 を採用

転倒に対する自重の抵抗モーメント $R_e$ は

$$R_e = (W_t + W_o) \times (1 - K_v) \times \frac{D}{2} = 1091.42[\text{kN} \cdot \text{m}]$$

$K_v$  (設計垂直震度)

$$K_v = K_h \div 2$$

$$\therefore M_e < R_e$$

したがって、このタンクは地震力に対する補強は要しない。この算定は、貯蔵状態として行ったものであるが、タンクが空の場合もほぼ同様の比率が得られるものと考えてよい。

#### エ 地震力に対する補強ボルト

$M_e > R_e$ となった場合、 $M_e$ によって生ずるボルト1本あたりの荷重 $F$ は下式で求められる。

$$F = \frac{1}{N} \left( \frac{4M_e}{D} - W \right)$$

$N$  : ボルトの数

$W$  : 総自重、ただしタンクが空の場合の計算は、タンク自重 $W_t$ とする。

以下 イの「風圧力に対する補強ボルト」の例により算定する。